


# 瓦斯容器 串接使用場所

依使用量級距，配置安全設施

串接使用量80kg以上120kg以下 須符合  規範一

## 規範一

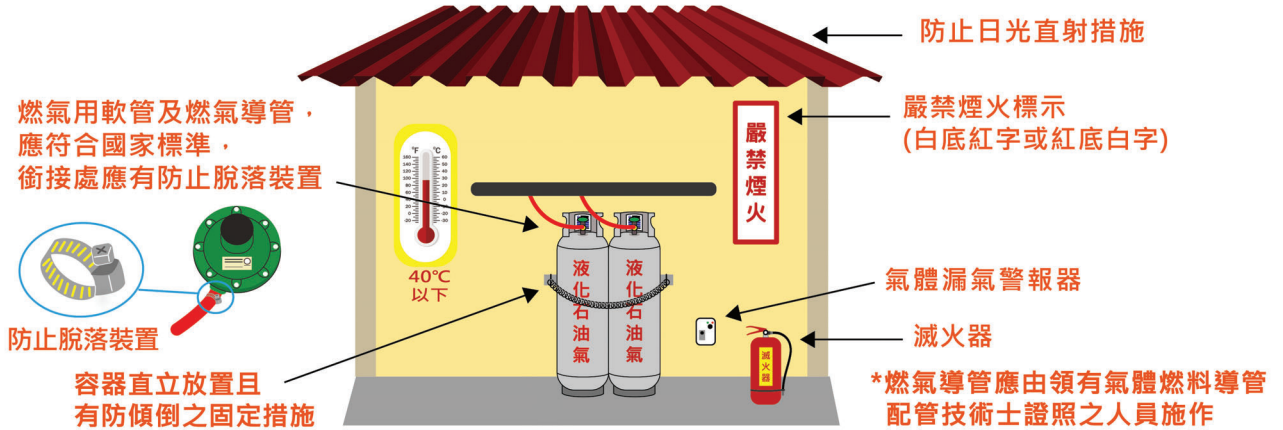


串接使用量超過120kg, 300kg以下 須符合  規範一  規範二

## 規範二



串接使用量超過300kg, 1000kg以下 須符合  規範一  規範二  規範三

## 規範三

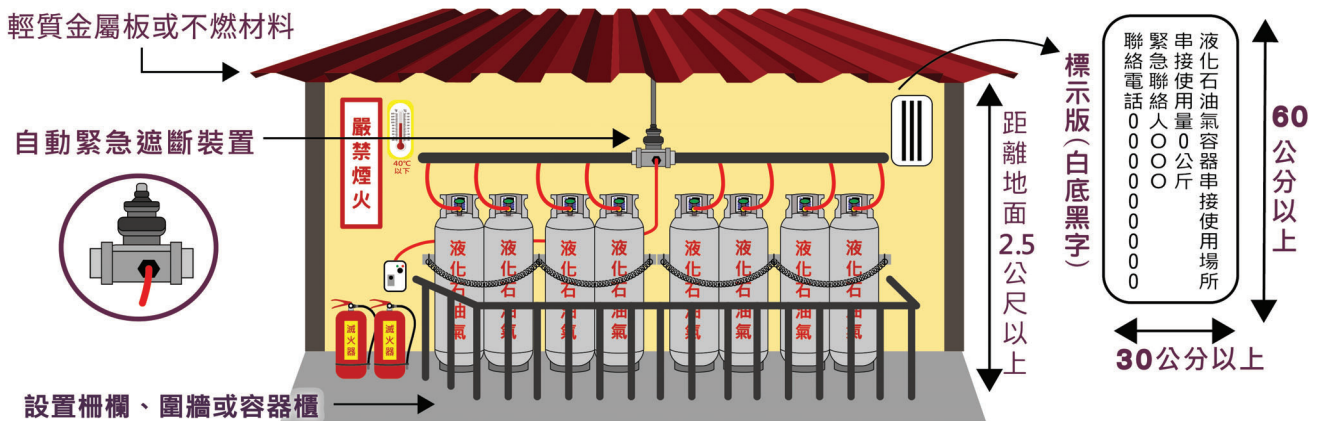

# 預防瓦斯外洩釀災



瓦斯桶放置室外、避免日曬



瓦斯配管定期檢查



注意爐具使用安全



內政部消防署  
www.nfa.gov.tw

詳情請上官網或掃描QR Code



廣告



# 辨識合格鋼瓶 避免災害降臨

瓦斯鋼瓶護圈內側必須貼有合格標示，  
並應注意「下次檢驗期限」不可過期！




新出廠5年內新品之卡片



發現不合格鋼瓶，請撥 119!


## 不合格鋼瓶 的判定方式

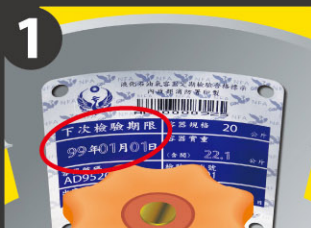

超過下次檢驗期限仍未送檢



合格標示遭塗改、污損

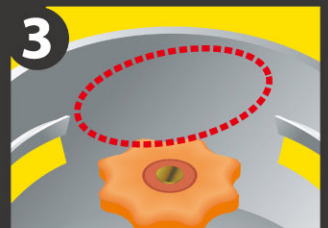

護圈上未貼有合格標示

液化石油氣安全宣導參考資料相關網址：

一、瓦斯安全宣導資料下載

<https://www.nfa.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=598>



二、公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第 73 條之 1 規定：

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSearchContent.aspx?pcode=D0120025&norge=73.1>



三、新建建築物瓦斯桶放室(屋)外，強化使用安全

<https://www.nfa.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=1646>



四、液化石油氣安全管理對策

<https://www.nfa.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=1464>

